



ЦМСТ 413216.015.021-1 Кабельный ввод взрывозащищенный КВБ-1

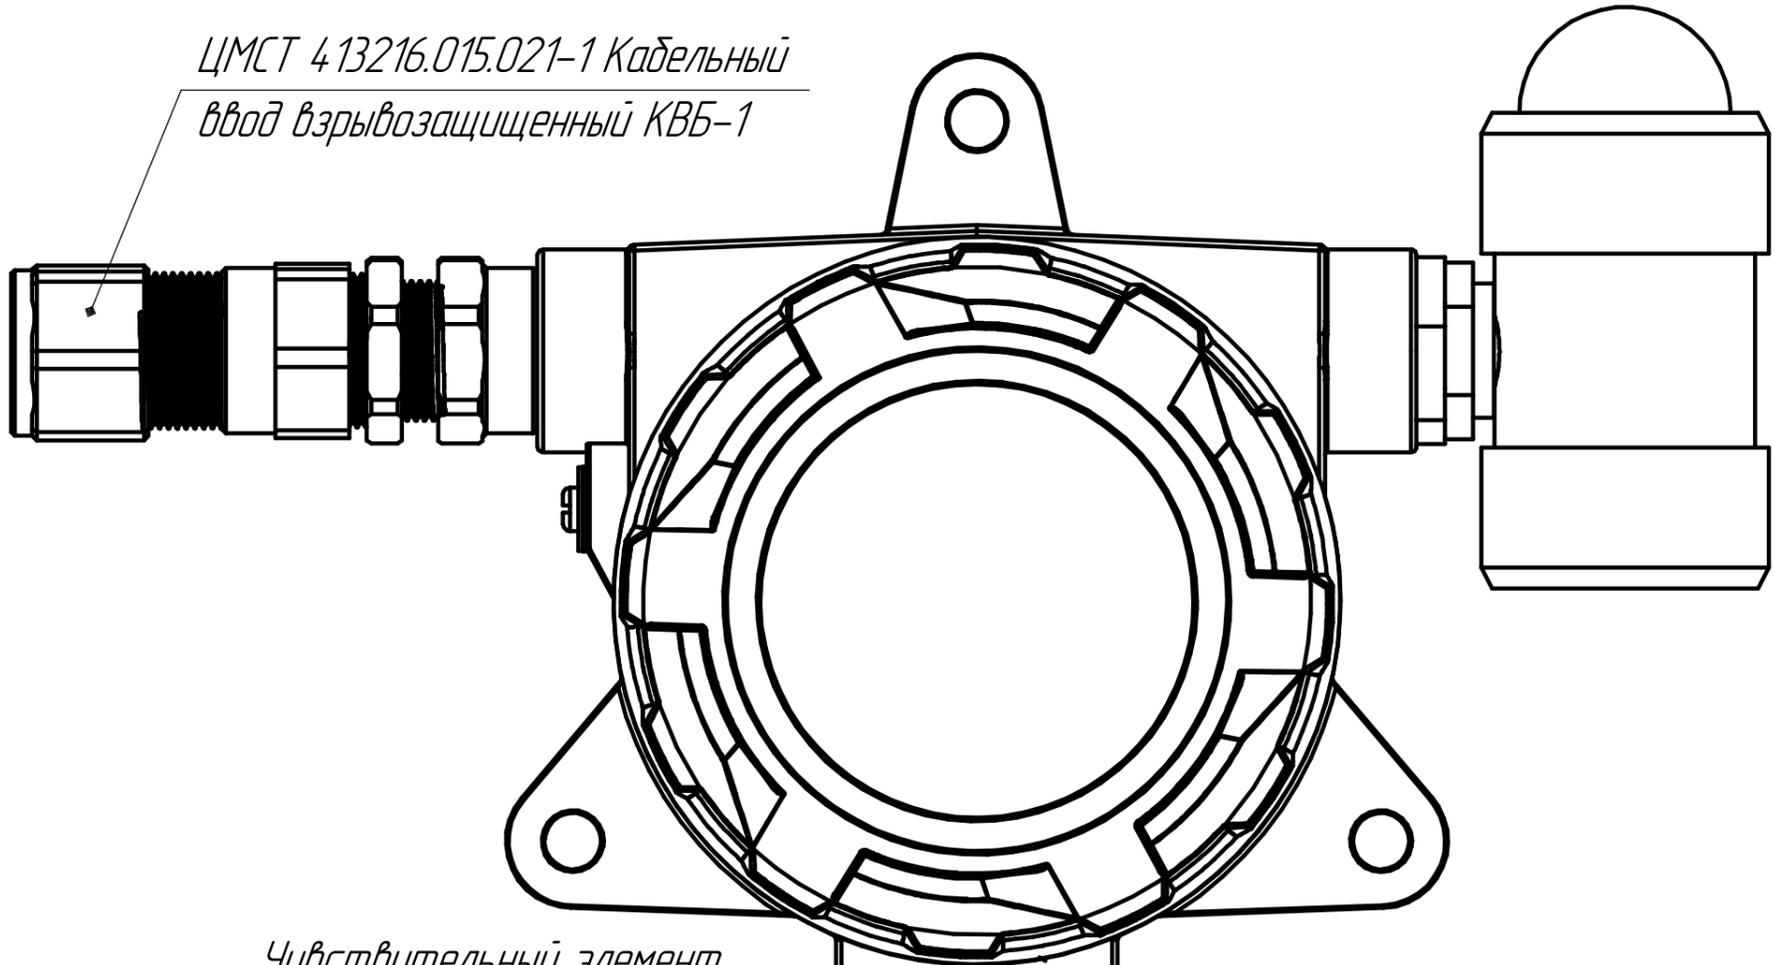

Чувствительный элемент

Резьба М37х1,5

Патрубок ЦМСТ 413216.015.040-Х		
	Размер	Материал
1	DN32 (1 1/4")	ПНД/ПВХ
2	DN32 (1 1/4")	Алюминий
3	DN32 (1 1/4")	Сталь
4	DN32 (1 1/4")	Сталь оцинк.
5	DN32 (1 1/4")	Нерж. сталь
Иные виды по согласованию		

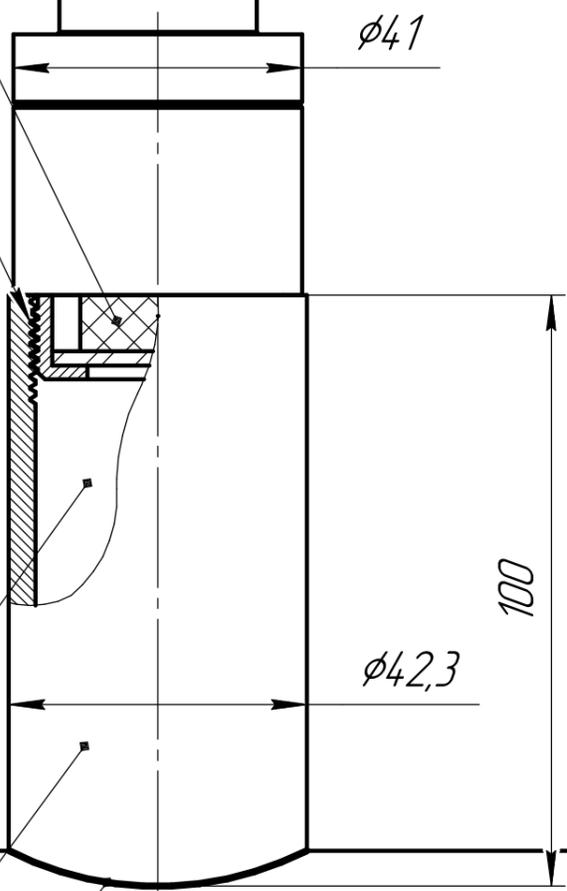

Воздушное пространство в патрубке подключения

ЦМСТ 413216.015.040-3 Патрубок вварной

Последовательность монтажа на вварной патрубок

1. Патрубок обрезается до требуемой длины (при необходимости) и при помощи сварки вваривается в трубопровод, ёмкость и т.п.
2. Датчик-газоанализатор прикручивается к патрубку на резьбу М37х1,5.
3. Далее устанавливается кабельный ввод и подключение питания.

Сварной шов

Инд. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инд. № дубл.
Подп. и дата	
Подп. и дата	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------